

Katowice, dn. 17.12.2013 r.

dotyczy postępowania: „**Modernizacja węzła ciepłego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice**”.

Zamawiający informuje, że wpłynęło następujące pytanie do w/w postępowania.

Proszę o wyjaśnienie poniższych niezgodności w SIWZ:

1. dot. Zmiany trasy przełącza sieci C.O.
- w dokumentacji węzła ciepłego na schemacie technologicznym do zasilania budynku Radiometrii są rurociągi Dn40 i zawory odcinające Dn40 a w przedmiarze robót pozycja 12 dotyczy montażu zaworów Dn80 ora pozycje 14, 15, 16, 18 dotyczą montażu rur preizolowanych Dn80 i elementów Dn 80 i 100.


Pytanie: co stanowi podstawę opracowania kosztorysu ofertowego dokumentacja czy przedmiar?

Nasza odpowiedź:

Modernizacja wymiennika i przebudowa przyłącza są to dwa niezależne zadania, dotyczące różnych obiektów. Przebudowę przyłącza należy wykonać na podstawie przedmiaru a modernizację wymiennika na podstawie przedmiaru i dokumentacji. W razie niejasności i pytań prosimy o ich zgłaszanie, odpowiedzi będą udzielane zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Komisji przetargowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

inż. Bogdan Chrzan

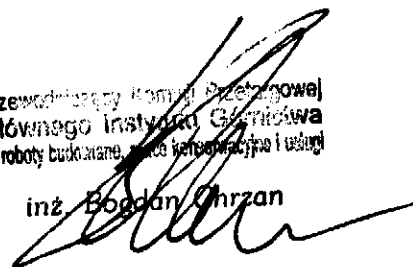

17.12.2013r.