


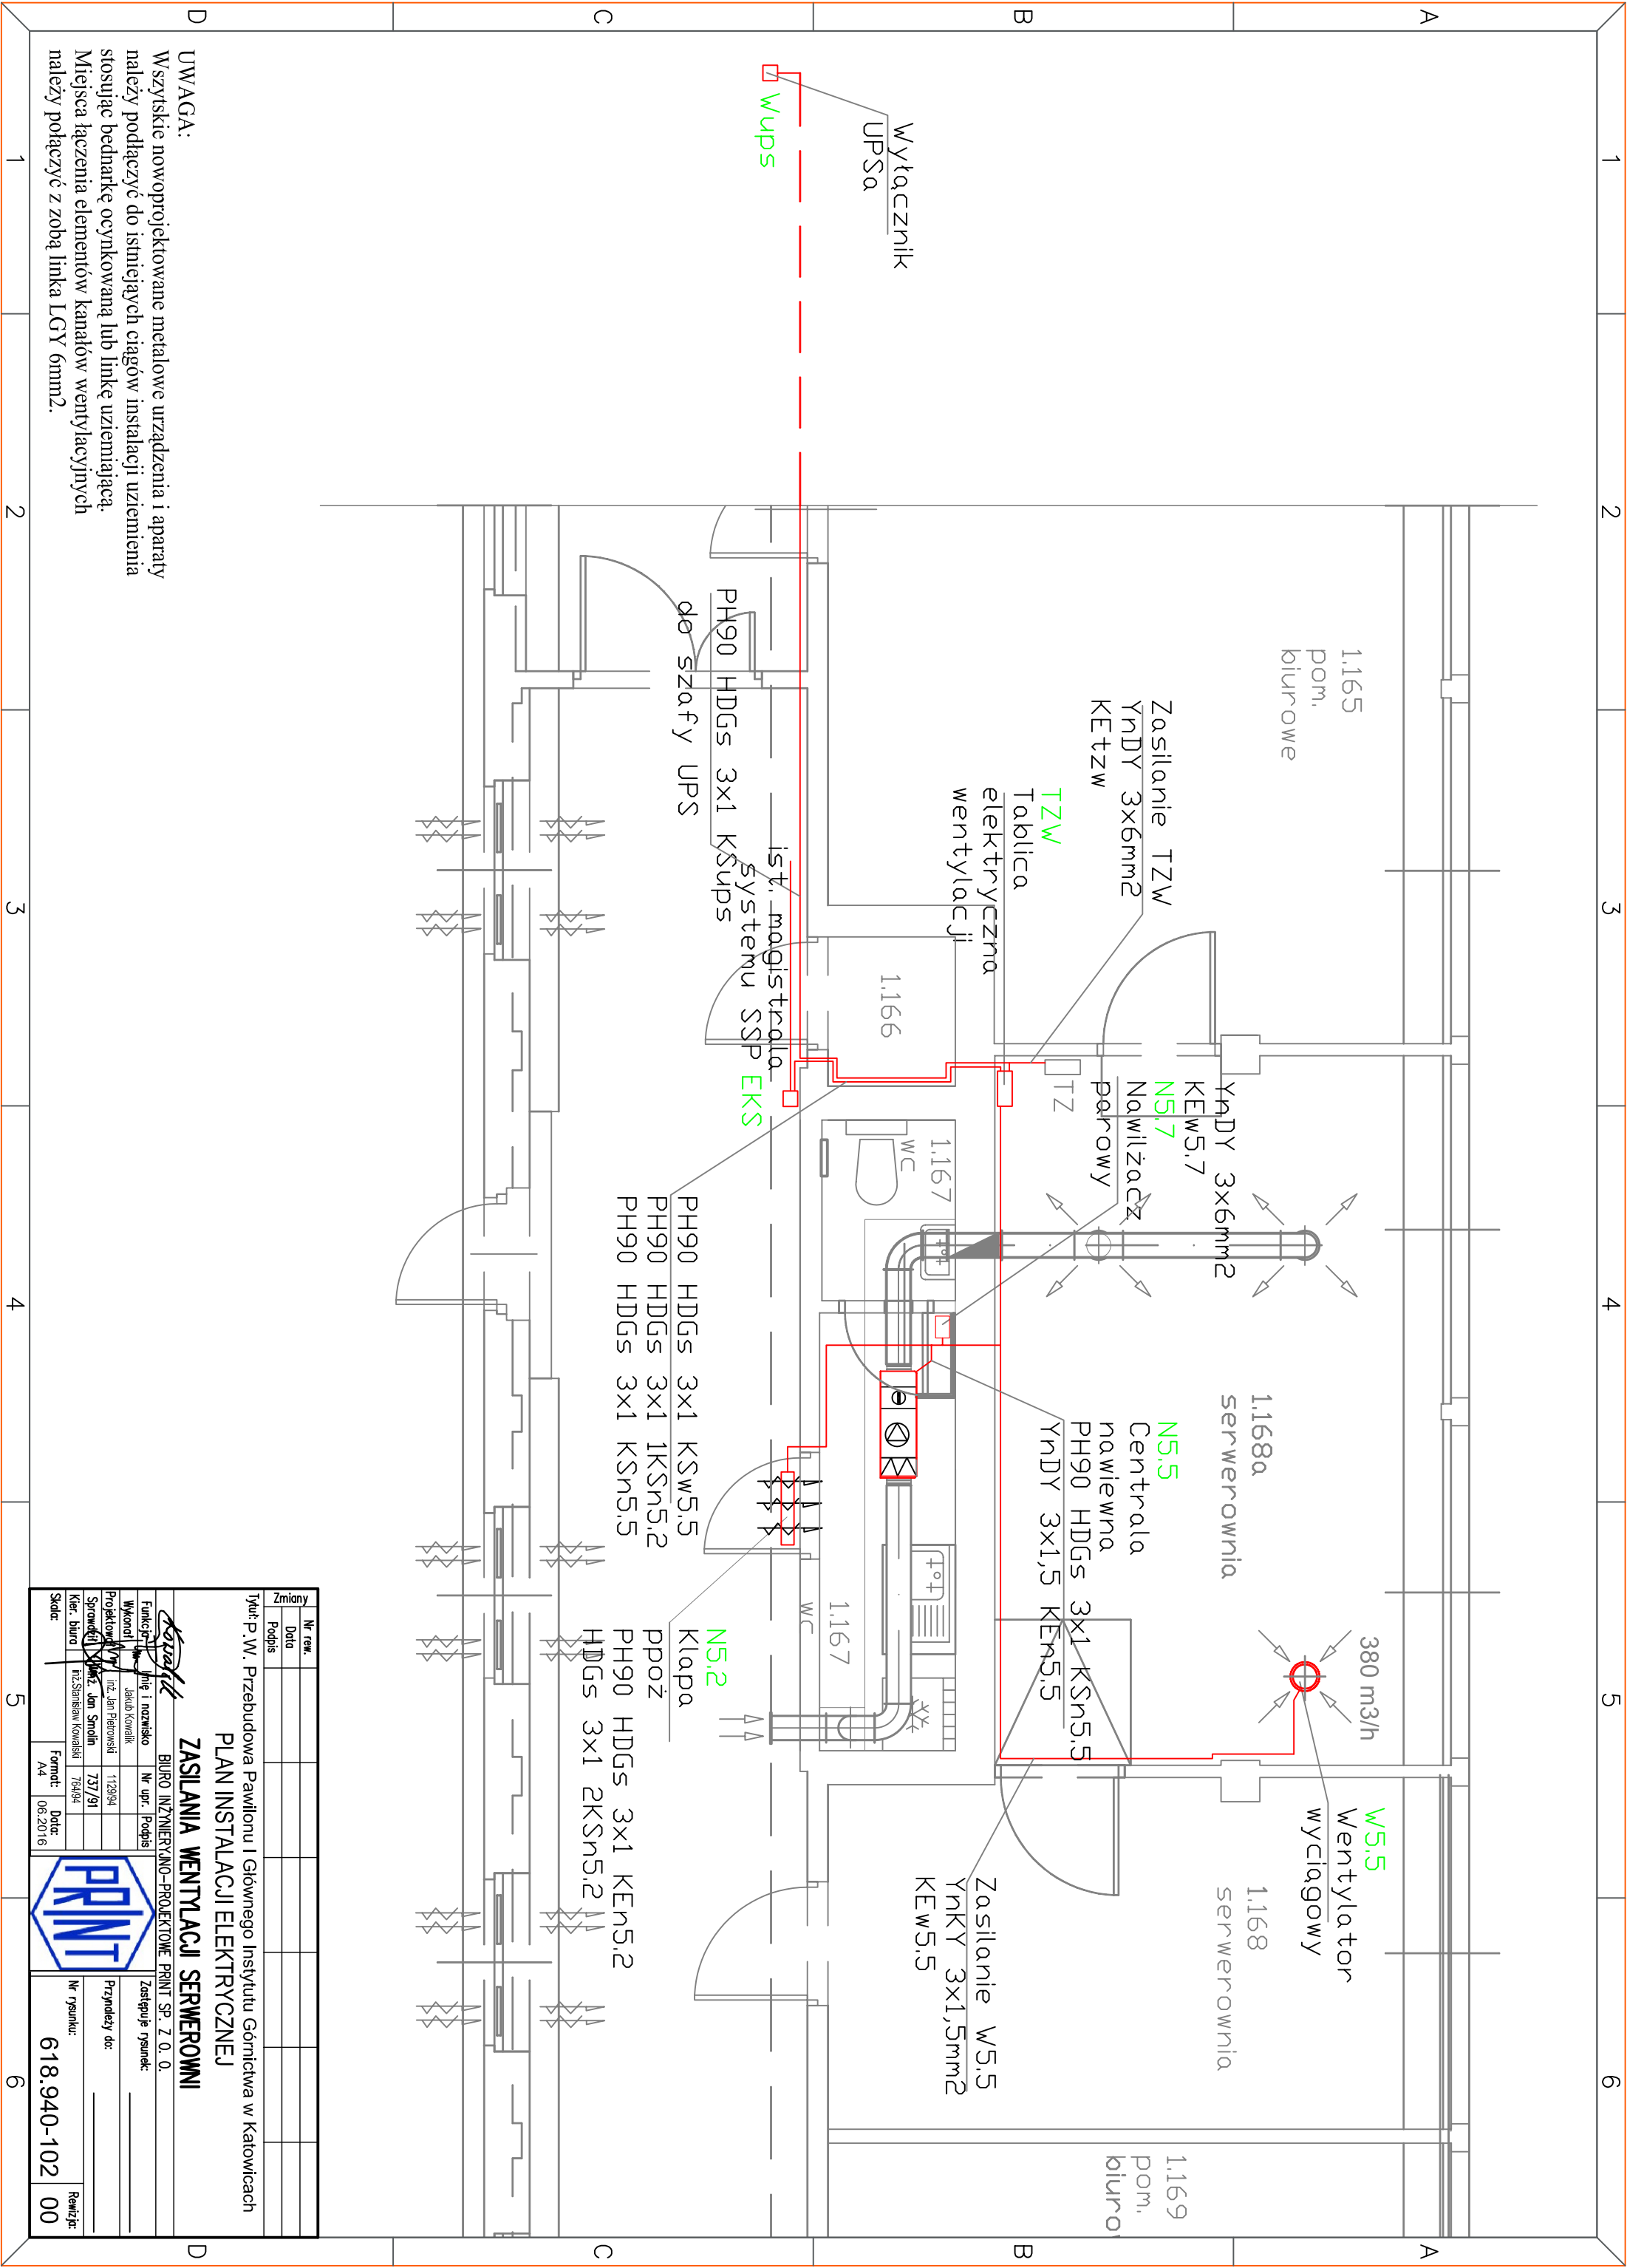

UWAGA:
Wszystkie nowoprojektowane metalowe urządzenia i aparaty należy podłączyć do istniejącego systemu instalacji uziemienia stosując bednarkę ocynkowaną lub linkę uziemiającą.
Miejsca łączenia elementów kanałów wentylacyjnych należy połączyć z sobą linką LGY 6mm².

Zmiany		Nr rew.	Data		Podpis		Data		Podpis	
1										
2										
3										
4										
5										
6										

Tytuł: P. W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach									
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ									
ZASILANIA WENTYLACJI SERWEROWNI									
BIURO INŻYNIERYNO-PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.									
Funkcja: Inżynier		Imię i nazwisko: Jan Kowalski		Nr upr.: 112994		Zastępca: Inżynier		Przyrządek: 737/91	
Wykonanie: Jan Kowalski		Data: 11/20/24		Podpis: Jan Kowalski		Data: 11/20/24		Podpis: Jan Kowalski	
Sprawdził: Jan Kowalski		Data: 11/20/24		Podpis: Jan Kowalski		Data: 11/20/24		Podpis: Jan Kowalski	
Kier. biuro: Jan Kowalski		Data: 11/20/24		Podpis: Jan Kowalski		Data: 11/20/24		Podpis: Jan Kowalski	
Skala: A4		Format: A4		Data: 06/20/16		Data: 06/20/16		Data: 06/20/16	
PRINT		PRINT		PRINT		PRINT		PRINT	
Nr rysunku: 618.940-102		Data: 06/20/16		Data: 06/20/16		Data: 06/20/16		Data: 06/20/16	
Rozmiar: 00		Data: 06/20/16		Data: 06/20/16		Data: 06/20/16		Data: 06/20/16	