


✓ Ra 12.5 (✓)

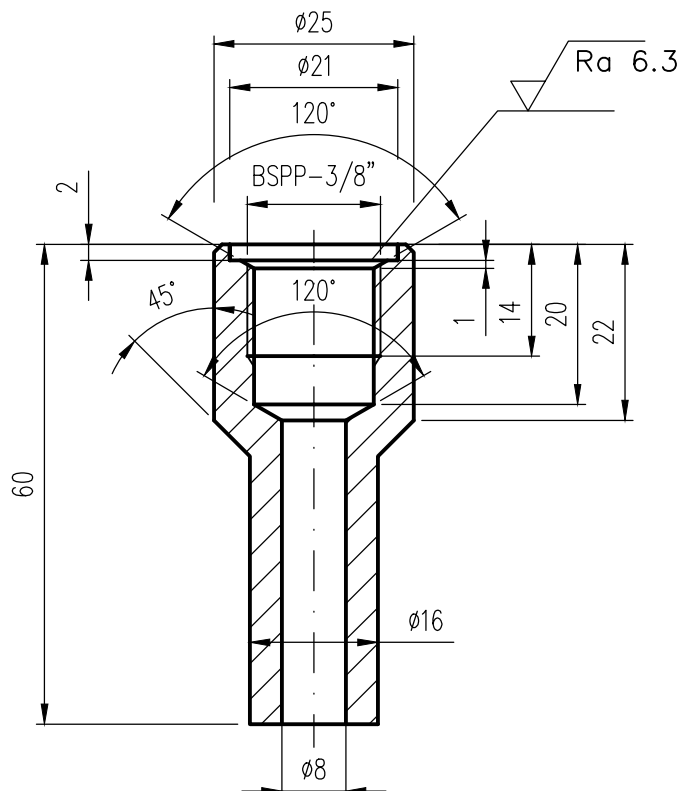

UWAGA:

- Ostre krawędzie stępić.
- Wymiary nietolerowane wg ISO 2768 mK.

WYKONAC :

- 10x z materiału 1.4541
- 2x z materiału INCOLOY 800HT

–	Pręt ϕ 25 x 60	–	–	INCOLOY 800HT 1.4541	–	0.14
Ilość szt.	Nazwa części lub rysunku	Poz.	Nr normy lub rysunku	Materiał	jednej szt.	całkowita
					Masa w kg	
Zmiany	Nr rew.					
	Data					
	Podpis					
Tytuł: P.W. Instalacji Badawczej Czystych Technologii Węglowych na terenie KD Barbara w Mikołowie – hala D						
KRÓCIEC DLA CZUJNIKÓW TEMPERATURY I MANOMETRU 3/8"						
BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.						
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Zastępuje rysunek:		
Wykonał	A. Kotuła	–				
Projektował	A. Kotuła	–		Nr archiwalny:		
Sprawdził	mgr inż. R. Dobczyński	–		Nr rysunku:		
Kier. biura	inż. S. Kowalski	764/94		Rewizja:		
Skala:		Format:	Data:	544.250–251		
1:1		A4	07.2010	00		

