OZNACZENIA	ŚCIANY PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE	
	S1	S2
SCHEMAT	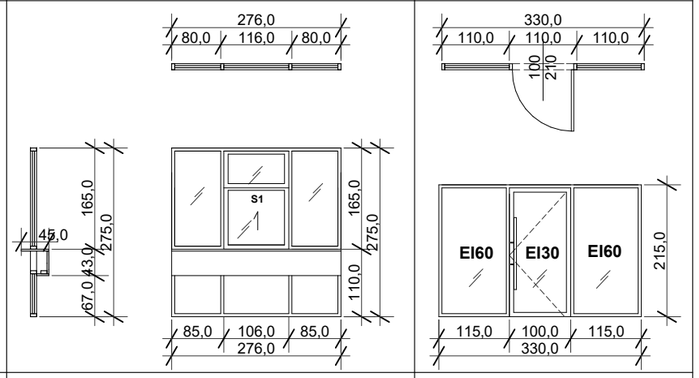	
WIELKOŚĆELEM. (WYMIAR ZEW.) Sz/Hz	276 / 125	276 / 125
ILOŚĆ (szt.)	1	1
UWAGI	Ściany wewnętrzne na profilach aluminiowych; -szyby bezpieczne -zawiasy wzmocnione; Drzwi wyposażone w samozamykacz na skrzydłach czynnych, przeznaczony do dużej intensywności - skrzydło drzwiowe wyposażyć w 4 zawiasy; - pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej; - kolor profili RAL 7011;	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA	OKNA ZEWNĘTRZNE			
	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT	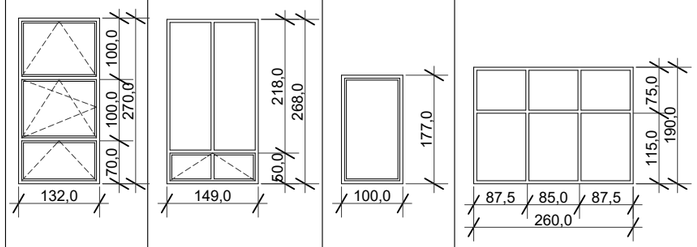			
WIELKOŚĆELEM. (WYMIAR ZEW.) Sz/Hz	132 / 270	149 / 268	100 / 177	260 / 190
ILOŚĆ (szt.)	1	1	4	1
UWAGI	Okna w systemie PCV, rozwieralne, uchylno-rozwieralne, oraz kwatery stałe. Przepuszczalność ciepła przez przegrodę U≤1,1W/m2K; szklenie 4/12/4/12/4; szkło bezpieczne;- okucia systemowe z funkcją rozszczenienia. Profile wzmacniane termicznie. Kolor profili biały RAL 9016 **Okno O2:** aluminiowe o odporności ogniowej E60, U≤1,5 W/m^{2}K Kwatera otwierana - okno serwisowe czasowego otwierania, wyposażone w zamek ppoż. z wkładką. **Okno O4:** aluminiowe o odporności ogniowej E60, U≤1,5 W/m^{2}K UWAGA: *Podziały okien dostosować do podziałów istniejących sąsiednich okien.*			

ŚCIANY PRZESZKLONE WIATROŁAPU

ŚCIANY Sz1 , Sz2



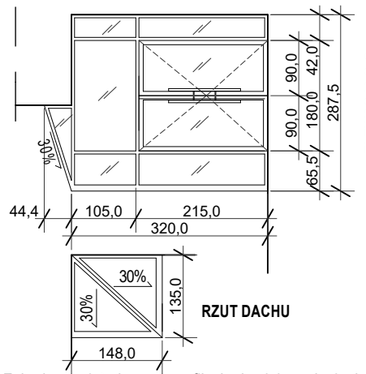

ELEWACJA Sz2

RZUT DACHU



ELEWACJA Sz1

Zabudowa wiatrołapu na profilach aluminiowych,ciepłych;
-szyby obustronnie bezpieczne VSG33.1/16
+argon/VSG33.1;
U≤1,1 W/m^{2}K - dla ścian, U≤1,3 W/m^{2}K - dla dachu ;
Drzwi:
- wyposażenie we wkładkę patentową;
-kolor profili biały;
- pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej polerowanej;
- Drzwi w ścianie Sz2 wyposażone w samozamykacz na skrzydłach czynnych, przeznaczony do dużej intensywności - skrzydło drzwiowe wyposażyć w 4 zawiasy
Fasady przeszklone w systemie ryglowo-słupowym;

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie zdjąć wymiary z natury, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wymiary drzwi w świetle należy interpretować, jako uzyskane po otwarciu skrzydła drzwi pod kątem 90º. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Materiały stosowane przy wykonywaniu robót - materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające aktualne świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Ilość szt.	Nazwa części lub rysunku	Poz.	Nr normy lub rysunku	Materiał	jednej szt.	całkowita
					Masa w kg	
Zmiany Nr rew.						
Zmiany Data						
Zmiany Podpis						

Tytuł: P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Wykonał	mgr inż. arch. E. Kozak	BL-P/OKK/40/2005	
Projektował	mgr inż. arch. E.Kozak	BL-P/OKK/40/2005	
Kier.biura	inż.Stanisław Kowalski	764/94	

BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.

Zastępuje rysunek: ——

Przynależy do: ——

Skala:	Format:	Data:	Nr rysunku:	Rewizja:
1 : 100	A3	04.2016	618.850-042	00