C - C
(szkic architektoniczny)

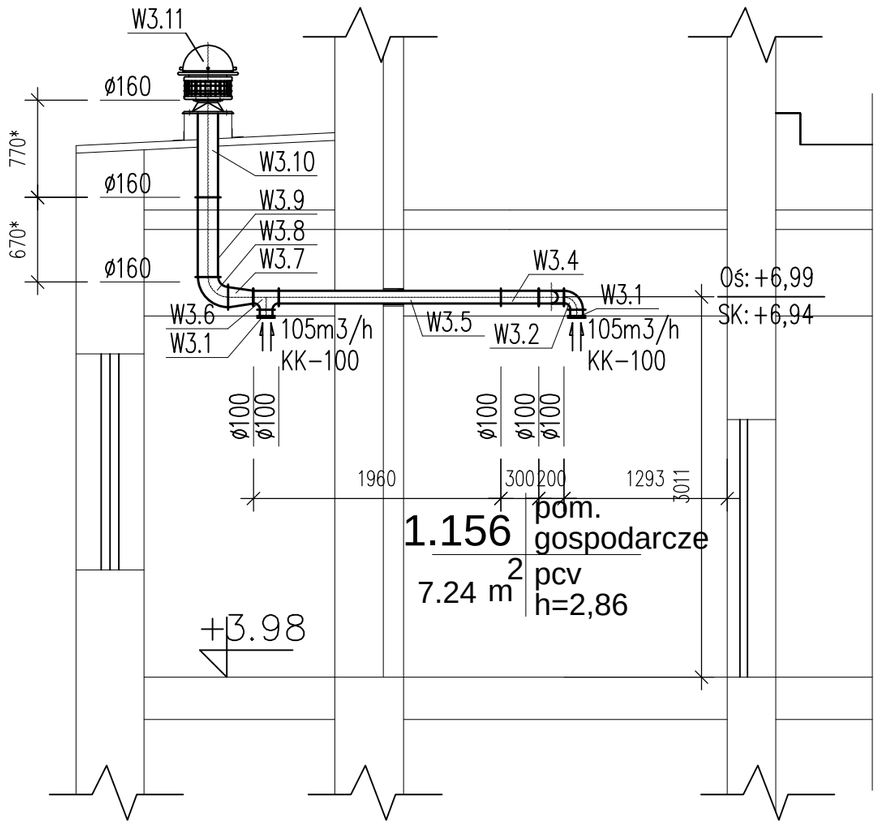

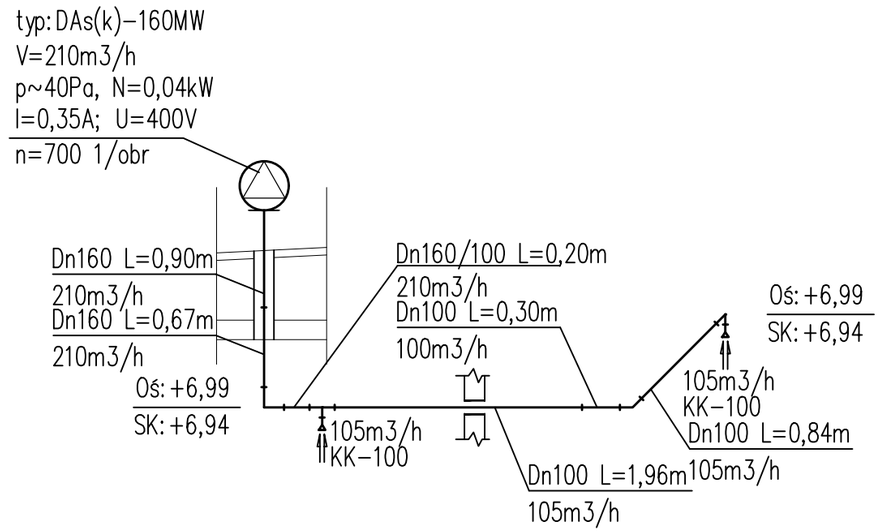

UWAGI:
1. Kanały wentylacyjne wykonane w blachy stalowej ocynk Z275 gr 0,5mm – materiał niepalny
2. Wymiary sprawdzić na budowie
3. Wentylator wywiewny w przypadku stwierdzenia w pomieszczniu budynku pożaru lub dymu jest automatycznie wyłączany przez system SAP.

Ilość szt.	Nazwa części lub rysunku	Poz.	Nr normy lub rysunku	Materiał	jednej szt.	całkowita
					Masa w kg	
Zmiany: Nr rew.						
Zmiany: Data						
Zmiany: Podpis						

Tytuł: P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

WENTYLACJA TOATEL. SZKIC ARCHITEKTONICZNY PRZEKRÓJ C–C

BIURO INŻYNIERYJNO–PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Wykonał	mgr inż. M. Wziatek	2711/09	
Projektował	mgr inż. M. Wziatek	2711/09	
Sprawdził	-	-	
Kier.biura	inż.Stanisław Kowalski	764/94	

Skala:	Format:	Data:
1:50	A3	04.2016

Zastępuje rysunek: -

Przynależy do: -

Nr rysunku: 618.930-010

Rewizja: 00