

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.10.2020 r.

Serwis dygestoriów, pomp i wentylatorów w GIG Katowice.

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.**
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm).

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis dygestoriów, pomp i wentylatorów w Centrum Czystych Technologii Węglowych w GIG Katowice.

Składowe usługi:

- Wymiana przyłączy dygestoriów
- Oczyszczenie dygestoriów
- Wymiana silników klimatyzatorów Mitsubishi
- Wymiana silnika centrali wentylacyjnej
- Wymiana pomp Grundfos
- Naprawa wentylatorów agregatu wody lodowej Rhoss
- Wymiana siłowników/zaworów układu wody lodowej
- Wymiana wentylatora dachowego
- Uzupełnienie instalacji wody lodowej glikolem

Spis urządzeń podlegających serwisowi przedstawia załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

III. Osoba do kontaktów z oferentami:

- Kamil Będkowski tel. 32/ 259 27 23, mail: k.bedkowski@gig.eu

IV. Wymagania dotyczące oferty:

1. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
3. Opis warunków udziału oraz dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
 - a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na przeglądzie, serwisie lub montażu instalacji wentylacji o wartości co najmniej **5 000,00 zł netto**.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zapytania ofertowego.

- b) Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż **5 000 zł**.
- c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do zapytania ofertowego.

V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1. W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie zaproponowaną ceną ofertową brutto. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, z najwyższą ilością punktów.

Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

- a. Cena 100%

a. Sposób obliczania punktów w kryterium cena - waga 100%

CN

----- x 100 x 100% = punktów

CO

wyjaśnienie:

CN - cena oferty najkorzystniejszej

CO - cena oferty analizowanej

2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najwyższej liczbie punktów, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie umowy.

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia **16.10.2020r. do godz. 12.00.**
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną:

**Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
mail : k.bedkowski@gig.eu**

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:

1. Termin wykonania zamówienia:
40 dni od daty udzielenia zamówienia.
2. Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

VIII. Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Wykaz prac.
3. Informacja RODO
4. Elementy podlegające serwisowi.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

**Kierownik Działu Technicznego
inż. Bogdan Chrzan**

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.....
.....

Adres:

Nr tel.:..... **Nr faksu:**.....

Adres e-mail:

OFERTA

z dnia

1. Serwis dygestoriów, pomp i wentylatorów w GIG Katowice.

netto + VAT% =..... zł brutto,

słownie,

w tym:

1. Dygestoria POLON 2613 – 4 sztuki

netto + VAT% =..... zł brutto,

2. Wymiana silników klimatyzatorów Mitsubishi – 4 sztuki

netto + VAT% =..... zł brutto,

3. Wymiana silnika centrali wentylacyjnej dachowej marki Siemens – 1 sztuka

netto + VAT% =..... zł brutto,

4. Wymiana pomp Grundfoss – 2 sztuki

netto + VAT% =..... zł brutto,

5. Naprawa wentylatorów w agregacie wody lodowej RHOSS – 2 sztuki

netto + VAT% =..... zł brutto,

6. Wymiana siłowników/zaworów układu wody lodowej – 2 sztuki

netto + VAT% =..... zł brutto,

7. Wymiana wentylatora dachowego – 1 sztuka

netto + VAT% =..... zł brutto,

8. Uzupełnienie instalacji wody lodowej glikolem (roztwór glikolu etylenowego)

netto + VAT% =..... zł brutto,

2. Oświadczenie Wykonawcy:

- 2.1 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
- 2.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
- 2.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy
/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU
WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na: „**Serwis dygestoriów, pomp i wentylatorów w GIG Katowice.**”

1. przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający	Wartość usług (netto)	Data wykonania usług	Opis wykonanych usług

Do niniejszego wykazu dołączamyszt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.

..... , dnia

.....
Podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Serwis dygestoriów, pomp i wentylatorów w GIG Katowice.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;**
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdp@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Serwis dygestoriów, pomp i wentylatorów w GIG Katowice.

prowadzonym w trybie: **zapytania ofertowego;**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych⁽¹⁾;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁽²⁾;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

⁽¹⁾**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁽²⁾**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego


1. Dygestoria POLON 2613 – 4 sztuki

- a) Wymiana przyłączy dygestoriów na kwasoodporne na odcinku regulator przepływu powietrza-dygestorium.
- b) Rozebranie dygestoriów celem wyczyszczenia z pozostałości kwasów oraz ponowne złożenie, przełożenie siłowników Belimo.








2. Wymiana silników klimatyzatorów Mitsubishi – **4 sztuki**
 - a) Model FDTC36KXE6D – 2 sztuki
 - b) Model FDTC28KXE6 – 2sztuki
3. Wymiana silnika centrali wentylacyjnej dachowej marki Siemens – **1 sztuka**

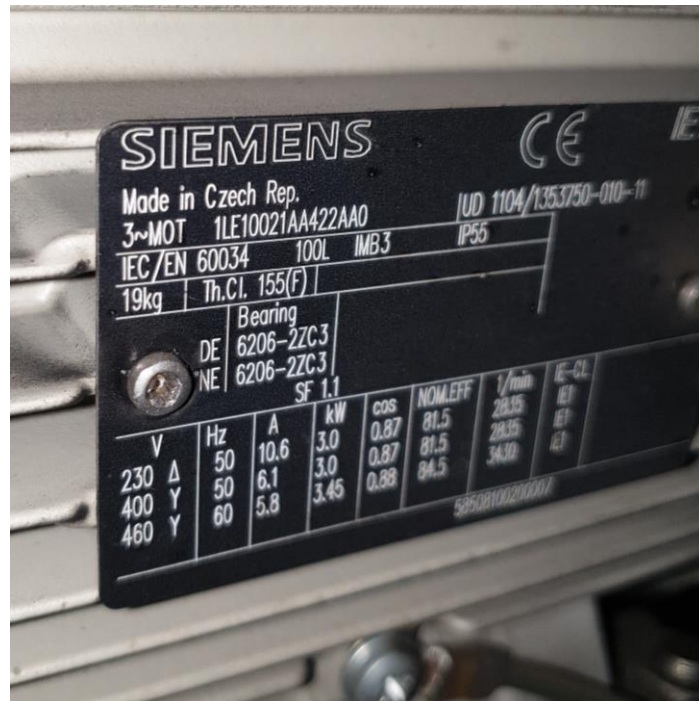

4. Wymiana pomp Grundfoss – **2 sztuki**

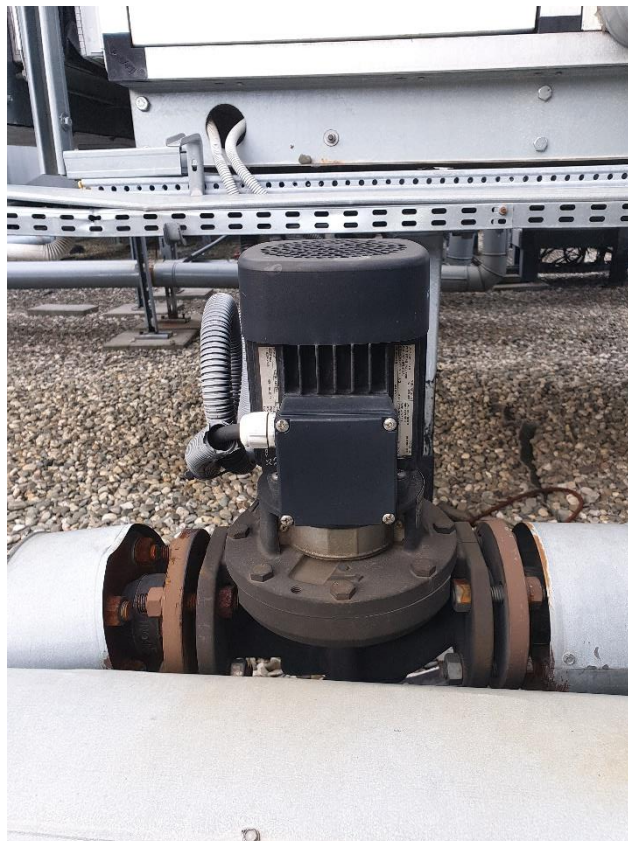

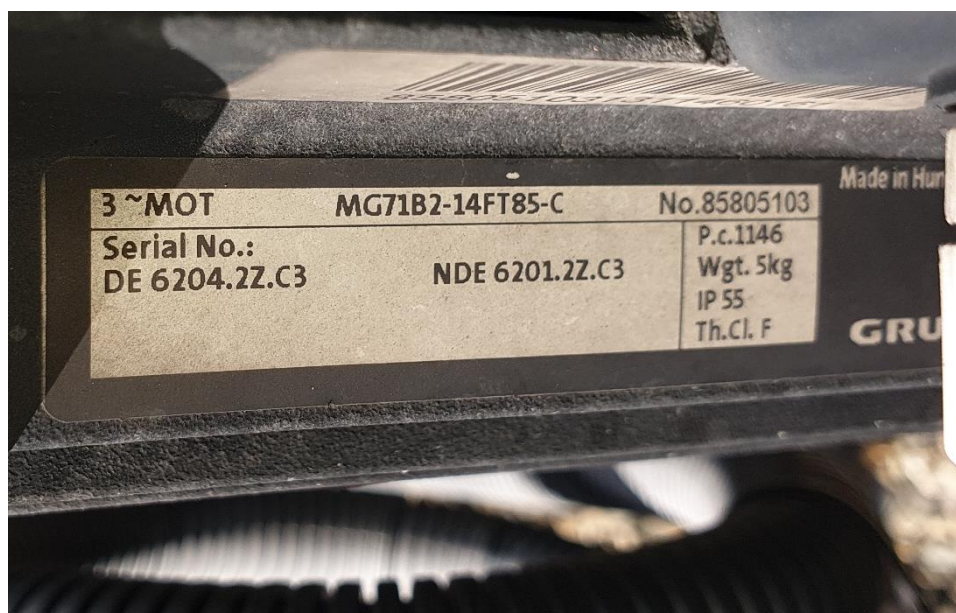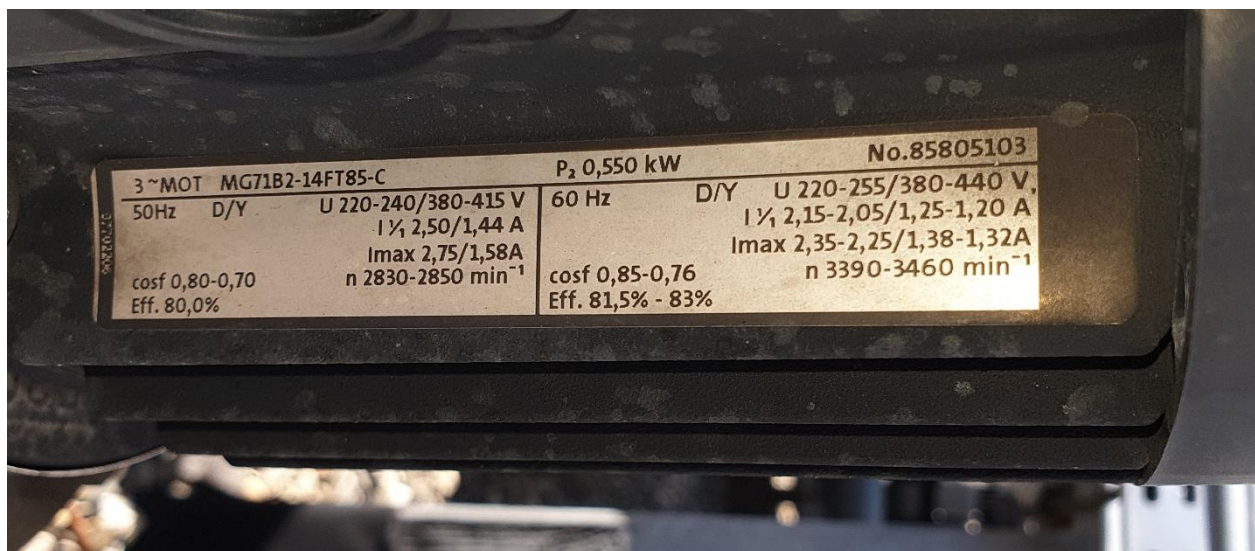

5. Naprawa wentylatorów w agregacie wody lodowej RHOSS – **2 sztuki**
- a) Przetoczenie gniazd pod łożyska wentylatora
 - b) Zastosowanie nowego łożyskowania



6. Wymiana siłowników/zaworów układu wody lodowej – **2 sztuki**



7. Wymiana wentylatora dachowego – **1 sztuka**
- a) Wentylator 230V, 1500m³/h
 - b) Regulacja obrotów przy użyciu pokrętła
 - c) Przebudowa istniejącej podstawy pod nowe urządzenie



8. Uzupełnienie instalacji wody lodowej glikolem (roztwór glikolu etylenowego)
- a) Ilość 300kg
 - b) Zbiorniki po 30kg
 - c) Roztwór 30% (-20°C)