

ARKUSZ DANYCH CENTRALI




Klient:	Intervent	Nr.fabryczny:	3756
Projekt:	GIG Katowice	Nr.zlecenia:	31519
Instalacja:	N10W10	Nr.specyfikacji:	2543/2011
Wykonanie:	Dachowe	Data produkcji:	2011
Typ centrali:	AF 07	Opracował:	Łukasz Stal
Termin dostawy:		Data:	21.07.2011

WENTYLATOR	NAWIEW	WYWIEW	NAGRZEWNICA	WSTĘPNA	WTÓRNA
Producent	Ziehl-Abegg	Ziehl-Abegg	Producent	GEA	
Typ	ER28C-2DN.C7.1R	ER28C-2DN.C7.1R	Typ	1.1-530/485-1-W6-P32-20A	
Ustawienie	-	-	Czynnik	Woda	
Wydatek [m3/h]	2800	2600	Zasilanie / powrót [°C]	80/60	
Spręż dysp. / wew. [Pa]	450/485	500/321	Króćce / ilość rzędów	R 3/4" / 1	
Spręż całkowity [Pa]	935	821	Powietrze, wlot [°C]	7,6	
Moc na wale [kW]	0,9	0,75	Powietrze, wylot [°C]	22	
Predkość obr. [obr/min]	3322	3103	Wydajność [kW]	13,6	
Sprawność [%]	79,2	79,2	Dp czynnika [kPa]	6,5	
Poziom mocy akust. 250[Hz]	92,5	91	Dp powietrze [Pa]	34	
Łożysko wentylatora	-	-	Przepływ czynnika [l/s]	0,2	
Typ kola pas. Ø mm	-	-	Pojemność [l]		
Piasta osi Ø mm	-	-			
Pasek	-	-			
Długość [mm]	-	-			
Wibroizolatory ilość/typ	4x 30/30	4x 30/30			

SILNIK	Siemens	SIEMENS	CHŁODNICA		
Typ	1LA7 090-2AA10	1LA7 090-2AA10	Producent	GEA	
Forma wykonania	B3	B3	Typ	1.1-530/485-4-W12-P32-18A	
Klasa ochrony	IP55	IP55	Czynnik	Glikol	
Moc znamionowa [kW]	1,5	1,5	Zasilanie / powrót [°C]	6/12	
Predkość obr. [obr/min]	2860	2860	Króćce / ilość rzędów	R 1" / 4	
Prąd znamionowy [A]	3,3	3,3	Powietrze, wlot [°C] / [%]	32/40	
Napięcie zasilania [V]	3x400	3x400	Powietrze, wylot [°C] / [%]	17,6/95	
Zabezpieczenie silnika	-	-	Wydajność [kW]	13,6	
Częst. pracy [Hz]	58,4	54,5	Dp czynnika[kPa]/pow.[Pa]	23/113	
Max. częst. pracy [Hz]	68	68	Przepływ czynnika [l/s]	0,6	
Nr. fabryczny silnika	1104/72288052-14	1104/72288052-17	Pojemność [l]		

FILTR	WSTĘPNY	WYWIEW	ODZYSK CIEPŁA	NAWIEW	WYWIEW
Producent	Remark	Remark	Producent	Klingenburg	
Rodzaj	Kieszeniowy	Kieszeniowy	System	Wymiennik rotacyjny	
Typ	-	-	Typ	PT-D19-W 800 RRU-950x885x290	
Klasa	G4	G4	Powietrze, wlot [°C] / [%]	-20/99	20/30
Początkowa DP [Pa]	35	35	Powietrze, wylot [°C]	7,6/31	-9,6/99
Końcowa DP [Pa]	250	250	Wydajność [kW]	28,6	
Długość kieszeni [mm]	360	360	Sprawność [%]		
Wymiar włókna [mm]	-	-	DP Powietrze [Pa]	114	126
Kieszeń 287x287 ilość	-	-			
Kieszeń 287x592 ilość	-	-			
Kieszeń 490x592 ilość	1	1			
Kieszeń 592x592 ilość	-	-			
Łącznik DP	-	-			

INNE ELEMENTY	NAWIEW	WYWIEW	KONTROLA KOŃCOWA		
Osłona paska napędowego			Przeprowadził:		
Przepusty kablowe					
Instalacja zaciskowa			Data:		
Wyłącznik serwisowy	ŁK16R-2,8210	ŁK16R-2,8210			
Pasek uziemiający			Uwagi:		
Wziernik w obudowie					
Oświetlenie wewnętrzne					

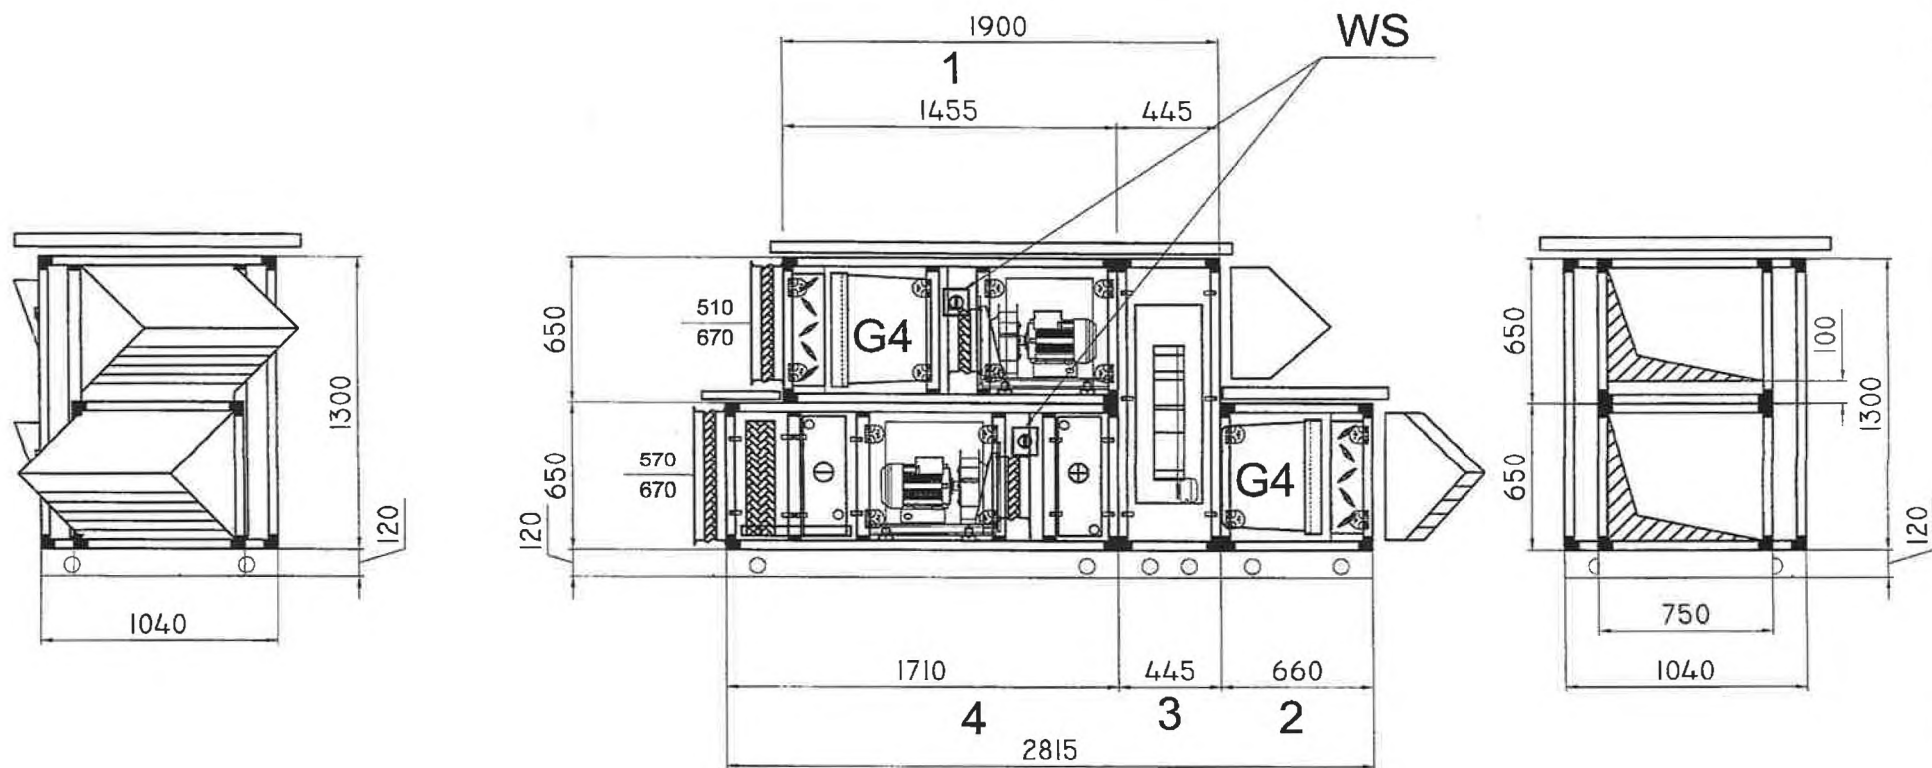

Widok od strony obsługi

Uwagi !

- Kolano dostarczone luzem

Numer zlecenia: 31519	Klient: Intervent	Skala: -	Data: 15.07.2011	Nr fabryczny: 3756	 Przedsiębiorstwo Pańsko - Austriackie Sp. z o.o. 30-832 KRAKÓW, ul. MIERZEJA WIŚLANA 8 telefon (012) 653-27-66, telefax (012) 653-27-68
Specyfikacja war.: 2543	Projekt: GIG Katowice	Wlk. i typ centrali: AF 07	Wykonanie: Standard/DACHOWA	Nr rysunku:	
Termin wykonania:	Pozycja: N10W10	Opracował: Łukasz Stal	Strona obsługi: LEWA	Wersja rysunku: Profil 40	

ARKUSZ DANYCH CENTRALI



Klient:	Intervent	Nr.fabryczny:	3746
Projekt:	GIG Katowice	Nr.zlecenia:	31519
Instalacja:	N6WV6	Nr.specyfikacji:	2543/2011
Wykonanie:	Dachowe	Data produkcji:	2011
Typ centrali:	AF 07	Opracował:	Łukasz Stal
Termin dostawy:		Data:	20.07.2011


WENTYLATOR	NAWIEW	WYWIEW	NAGRZEWNICA	WSTĘPNA	WTÓRNA
Producent	Ziehl-Abegg	Ziehl-Abegg	Producent	GEA	
Typ	ER28C-2DN.C7.1R	ER28C-2DN.C7.1R	Typ	1.1-530/485-1-W6-P32-20A	
Ustawienie	-	-	Czynnik	Woda	
Wydatek [m3/h]	2600	2300	Zasilanie / powrót [°C]	80/60	
Spręż dysp. / wew. [Pa]	600/456	670/293	Króćce / ilość rzędów	R 3/4" / 1	
Spręż całkowity [Pa]	1056	963	Powietrze, wlot [°C]	7,5	
Moc na wale [kW]	1,0	0,8	Powietrze, wylot [°C]	22	
Predkość obr. [obr/min]	3380	3163	Wydajność [kW]	12,7	
Sprawność [%]	78,7	77,9	Dp czynnika [kPa]	5,7	
Poziom mocy akust. 250[Hz]	93	91,6	Dp powietrze [Pa]	30	
Łoż. wentylatora	-	-	Przepływ czynnika [l/s]	0,2	
Typ kola pas. Ø mm	-	-	Pojemność [l]		
Piasta osi Ø mm	-	-			
Pasek	-	-			
Długość [mm]	-	-			
Wibroizolatory ilość/typ	4x 30/30	4x 30/30			

SILNIK	Siemens	Ziehl-Abegg	CHŁODNICA		
Typ	1LA9090-2KA10	ZAH 90S-2/HE	Producent	GEA	
Forma wykonania	B3	B3	Typ	1.1-530/485-4-W12-P32-18A	
Klasa ochrony	IP55	IP55	Czynnik	Glikol	
Moc znamionowa [kW]	1,5	1,5	Zasilanie / powrót [°C]	6/12	
Predkość obr. [obr/min]	2860	2890	Króćce / ilość rzędów	R 1" / 4	
Prąd znamionowy [A]	3,3	5,43	Powietrze, wlot [°C] / [%]	32/40	
Napięcie zasilania [V]	3x400	3x400	Powietrze, wylot [°C] / [%]	17,7/81	
Zabezpieczenie silnika	-	-	Wydajność [kW]	16,4	
Częst. pracy [Hz]	59,4	55,6	Dp czynnika[kPa]/pow.[Pa]	42,9/108	
Max. częst. pracy [Hz]	68	57	Przepływ czynnika [l/s]	0,7	
Nr. fabryczny silnika	1104/72288052-3	10128116	Pojemność [l]		

FILTR	WSTĘPNY	WYWIEW	ODZYSK CIEPŁA	NAWIEW	WYWIEW
Producent	Remark	Remark	Producent	Klingenburg	
Rodzaj	Kieszeniowy	Kieszeniowy	System	Wymiennik rotacyjny	
Typ	-	-	Typ	PT-D19-W-800 RRU950x885x290	
Klasa	G4	G4	Powietrze, wlot [°C] / [%]	-20/99	20/30
Początkowa DP [Pa]	35	35	Powietrze, wylot [°C]	7,5/31	-11/99
Końcowa DP [Pa]	250	250	Wydajność [kW]	26,4	
Długość kieszeni [mm]	360	360	Sprawność [%]		
Wymiar włókniyny [mm]	-	-	DP Powietrze [Pa]	106	112
Kieszeń 287x287 ilość	-	-			
Kieszeń 287x592 ilość	-	-			
Kieszeń 490x592 ilość	1	1			
Kieszeń 592x592 ilość	-	-			
Czujnik DP	-	-			

INNE ELEMENTY	NAWIEW	WYWIEW	KONTROLA KOŃCOWA
Ostona paska napędowego			Przeprowadził: 
Przepusty kablowe			
Lista zaciskowa			KONTROLA JAKOŚCI
Wtycznik serwisowy	ŁK16R-2,8210	ŁK16R-2,8210	KT 1
Pasek uziemiający			Data: 11.08.11
Wziernik w obudowie			Uwagi:
Oświetlenie wewnętrzne			

1/3

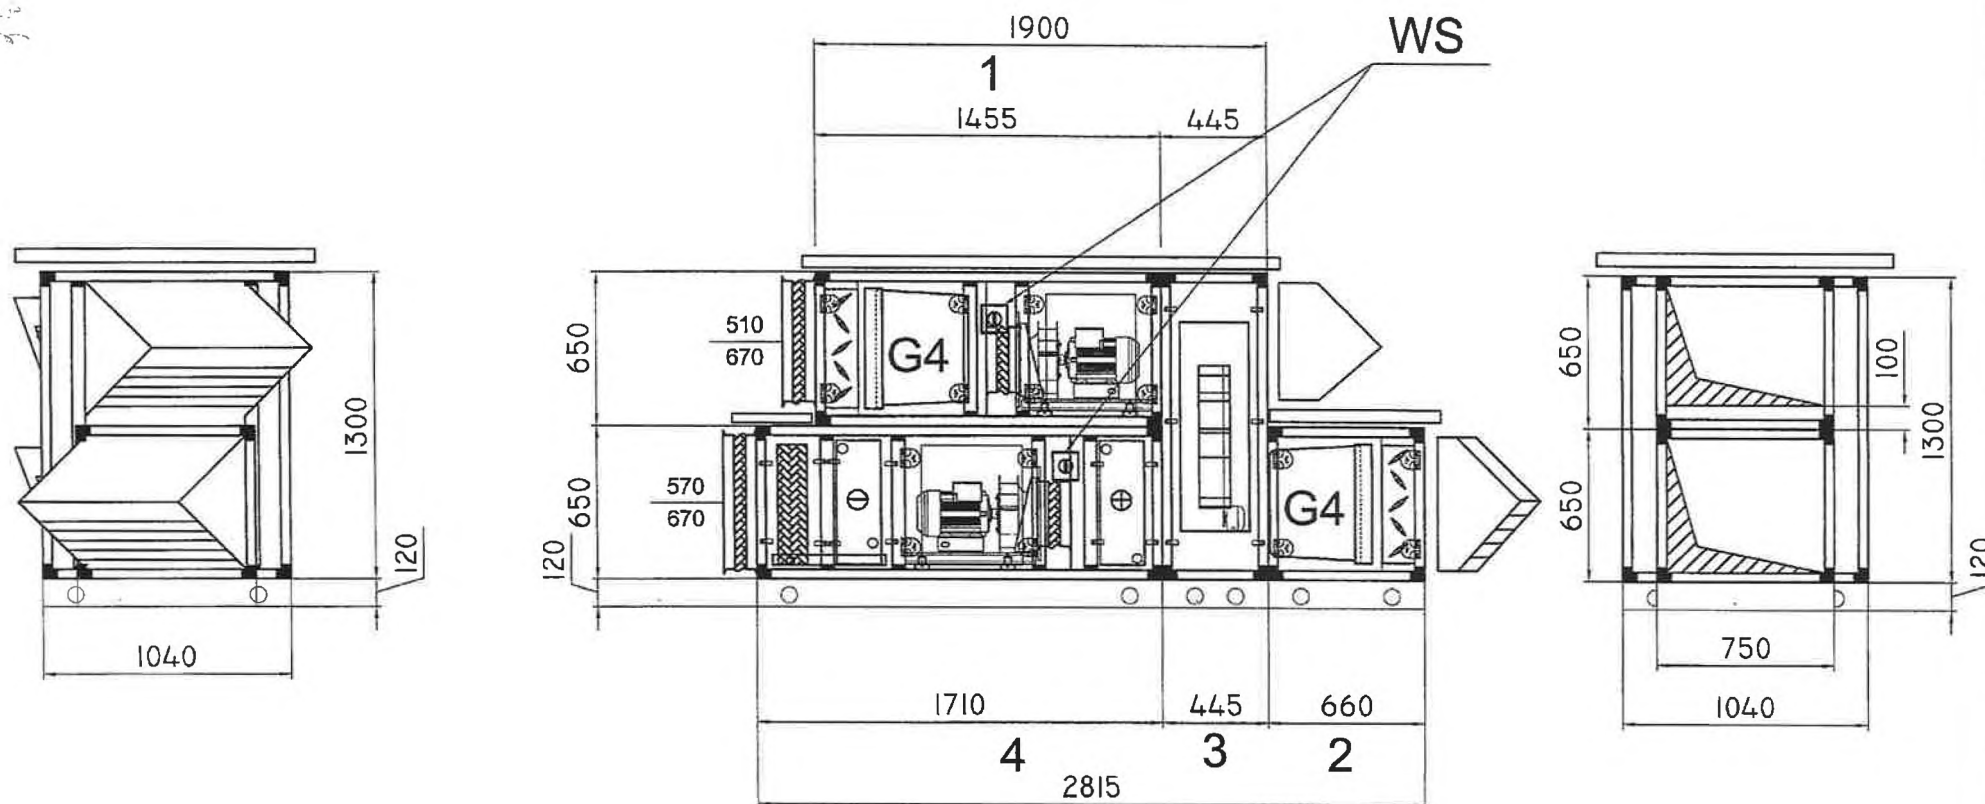

Widok od strony obsługi

Uwagi !

- Rama wysoka na 120mm
- Siatka osłonowa na wentylatorach
- Wysuwany odkraplacz
- Kolano dostarczone luzem

Numer zlecenia: 31519	Klient: Intervent	Skala:	Data: 15.07.2011	Nr fabryczny: 3746	 Przedsiębiorstwo Polsko - Austriackie Sp. z o.o. 30-632 PRĄDKÓW, ul. MIERZEJA WISLANA 8 telefon (012) 653-27-66, telefax (012) 653-27-69
Specyfikacja war.: 2543	Projekt: GIG Katowice	Wik. i typ centrali: AF 07	Wykonanie: Standard/DACHOWA	Nr rysunku:	
Termin wykonania:	Pozycja: N6W6	Opracował: Łukasz Stal	Strona obsługi: LEWA	Wersja rysunku: Profil 40	