

RURKA CIŚNIENIOWA

4

PRZEWOD HTKSH PH90 3x2x0.8mm2 - PANEL KONTROLNY
CABLE HTKSH PH90 3x2x0.8mm2 - CONTROL PANEL

PRZEWOD HTKSH PH90 3x2x0.8mm2 - PANEL KONTROLNY
CABLE HTKSH PH90 3x2x0.8mm2 - CONTROL PANEL


PRZEWÓD HDGs PH90 4x1mm² - CZUJNIK CIŚNIENIA
CABLE HDGs PH90 4x1mm² - PRESSURE DETECTOR

CABLE HDGs PH90 9x1mm2 - FIRE SYSTEM INPUT/OUTPUT ELEMENT

CABLE HDGs 4x1mm2 - SMOKE DETECTOR

CABLE FOR SMPA UNIT - AS SHOWN ON DRAWING

PRZEWÓD HDGs 5x1mm² - SIŁOWNIK
CABLE HDGs 5x1mm² - ACTUATOR

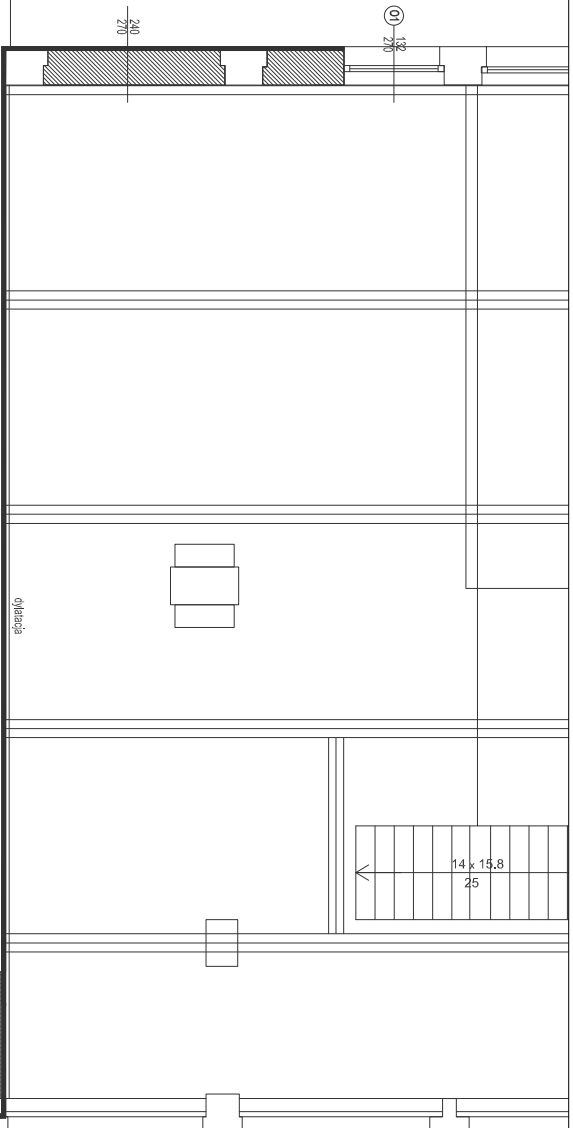

Rok tit.	Nazwa części lub rysunku	Poz.	Nierówny lub rysunku	Materiał	Ilość w kg	
					całkowita	jednej szt.
N row.						
Data						
Pociski						
Zmiany						

Tytuł: P.W. Przebudowa Pawilonu | Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

Instalacja automatyki wentylacji pożarowej, zabezpieczającej przed zadymieniem klatki schodowej i szyby windowe

RZUT PARTERU

BUDOWA WYMIENIOWNIKA Ciepłoty w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 101 w miejscowości Krynki					
Funkcja:	Inżynier Techniczny	Nazwa:	Polska		
Projektował:	Inż. Jolanta Chaboch	Kod projektu:	468709000		
Opracował:	Inż. Ryszard Kozłowski				
Sprawił:					
Skala:	1 : 100	Format:	(A3) 420x297	Data:	04.2016
					
Zastępca rysownika:			Przyznany zezwolenie nr:		
_____			_____		
Nr rysunku:			Rewizja:		
618.210-101			00		