


BUDYNEK : "S"

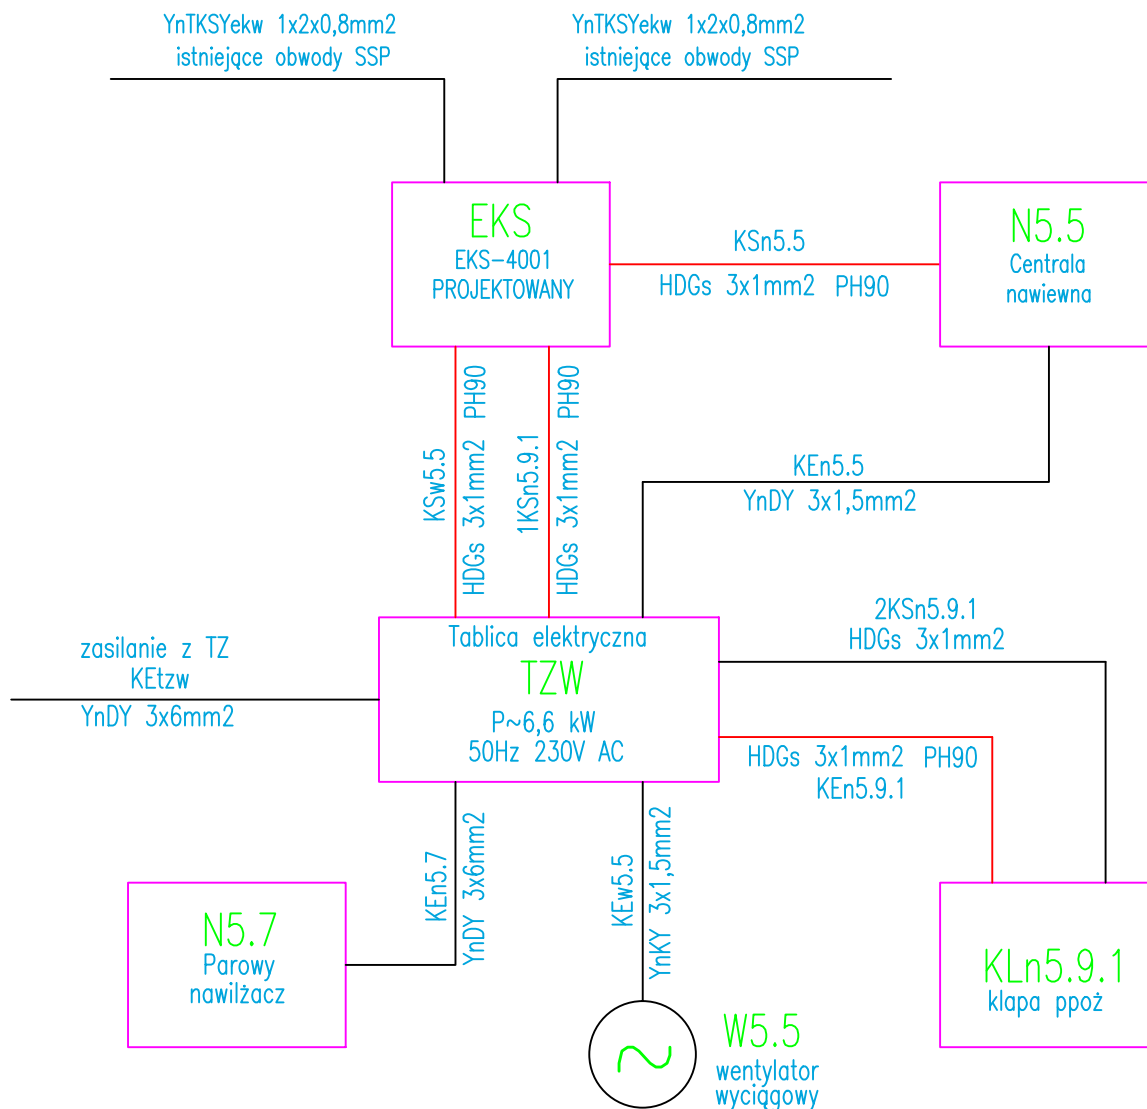

LEGENDA

zespół kablowy o odporności E90 lub PH90

pozostałe instalacje elektryczne

UWAGA:

Zasilania urządzeń i aparatów systemu ppoż należy wykonać w zespołach kablowych gwarantujących odporność ogniową E90 według PN-EN 50200 [2].

Zmiany	Nr rew.					
	Data					
	Podpis					
Tytuł: P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach SCHEMAT BLOKOWY UKŁADU ZASILANIA WENTYLACJI SERWEROWNI						
BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.						
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Zastępuje rysunek:		
Wykonał	Jakub Kowalik		<i>Kowalik</i>			
Projektował	inż. Jan Pietrowski	1129/94	<i>Pietrowski</i>	Przynależy do:		
Sprawdził	inż. Jan Smolin	737/91	<i>Smolin</i>			
Kier. biura	inż. Stanisław Kowalski	764/94	<i>Kowalski</i>	Nr rysunku:		
Skala:		Format: A4	Data: 06.2016	618.940-101		Rewizja: 00

