


OBWODY NISKONAPIĘCIOWE TABLICY TZW

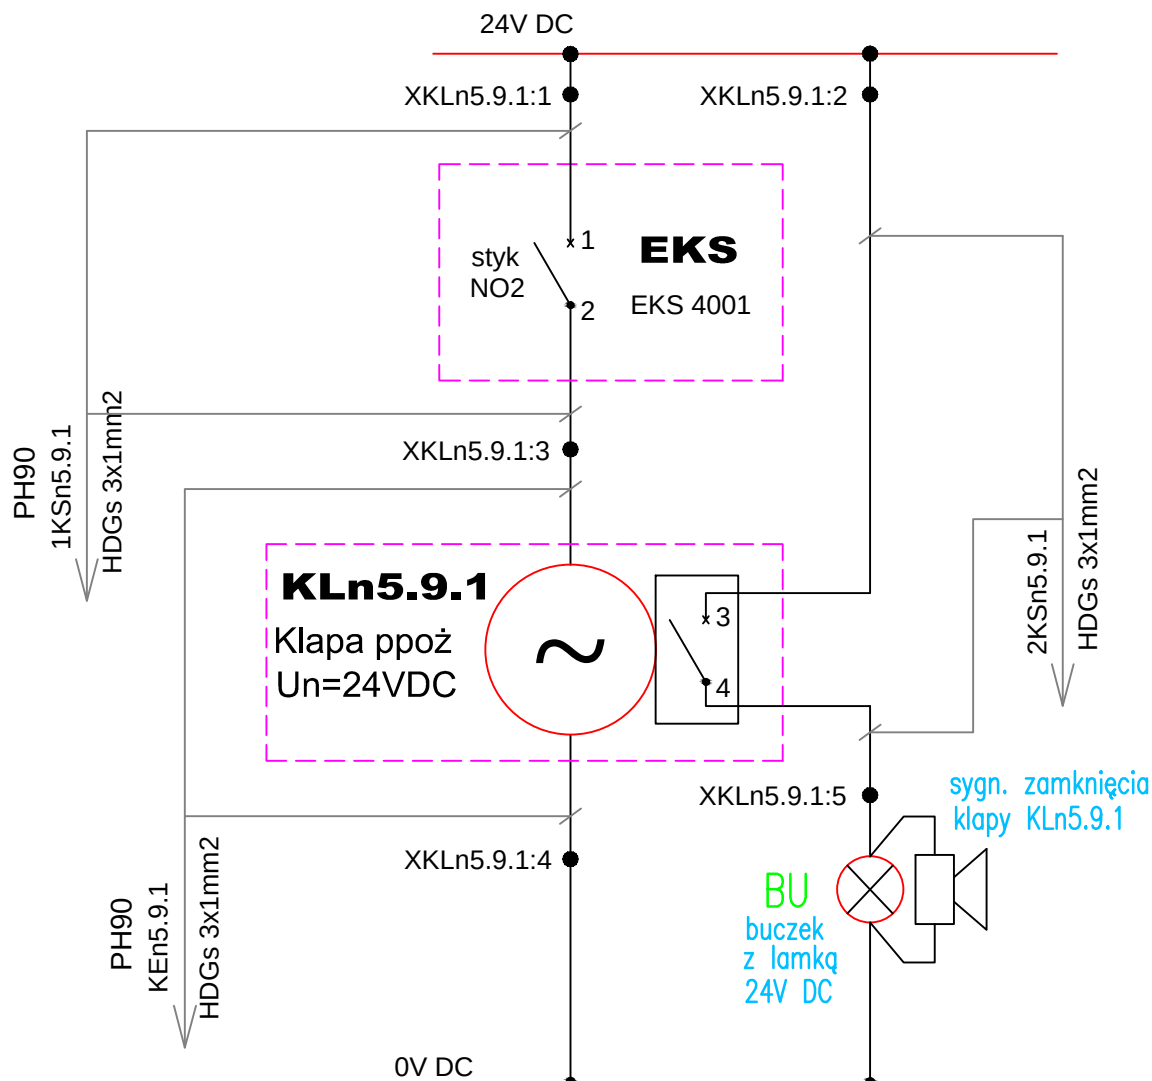

UWAGA:
Kłapa KLn5.9.1 podczas pożaru
musi zostać zamknięta

Zmiany	Nr rew.						
	Data						
	Podpis						

Tytuł: P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach

SCHEMAT STEROWANIA KLAPĄ KLn5.9.1

BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Wykonał	Jakub Kowalik		<i>Kowalik</i>
Projektował	inż. Jan Pietrowski	1129/94	<i>Pietrowski</i>
Sprawdził	inż. Jan Smolin	737/91	<i>Smolin</i>
Kier. biura	inż. Stanisław Kowalski	764/94	<i>Kowalski</i>



Zastępuje rysunek: _____

Przynależy do: _____

Nr rysunku:

618.940-106

Rewizja:

00

Skala:

Format:
A4

Data:
06.2016