



jednostka zewnętrzna klimatyzacji  
Och/Cg : 28.0/ 31.5 kW  
Czynnik chłodniczy w urządzeniu : 4.5 kg  
dodatkowy czynnik chłodniczy : 5.6 kg



jednostka zewnętrzna klimatyzacji  
Och/Cg : 56.0/ 56.0 kW  
Czynnik chłodniczy w urządzeniu : 16.0 kg  
dodatkowy czynnik chłodniczy : 18.35 kg

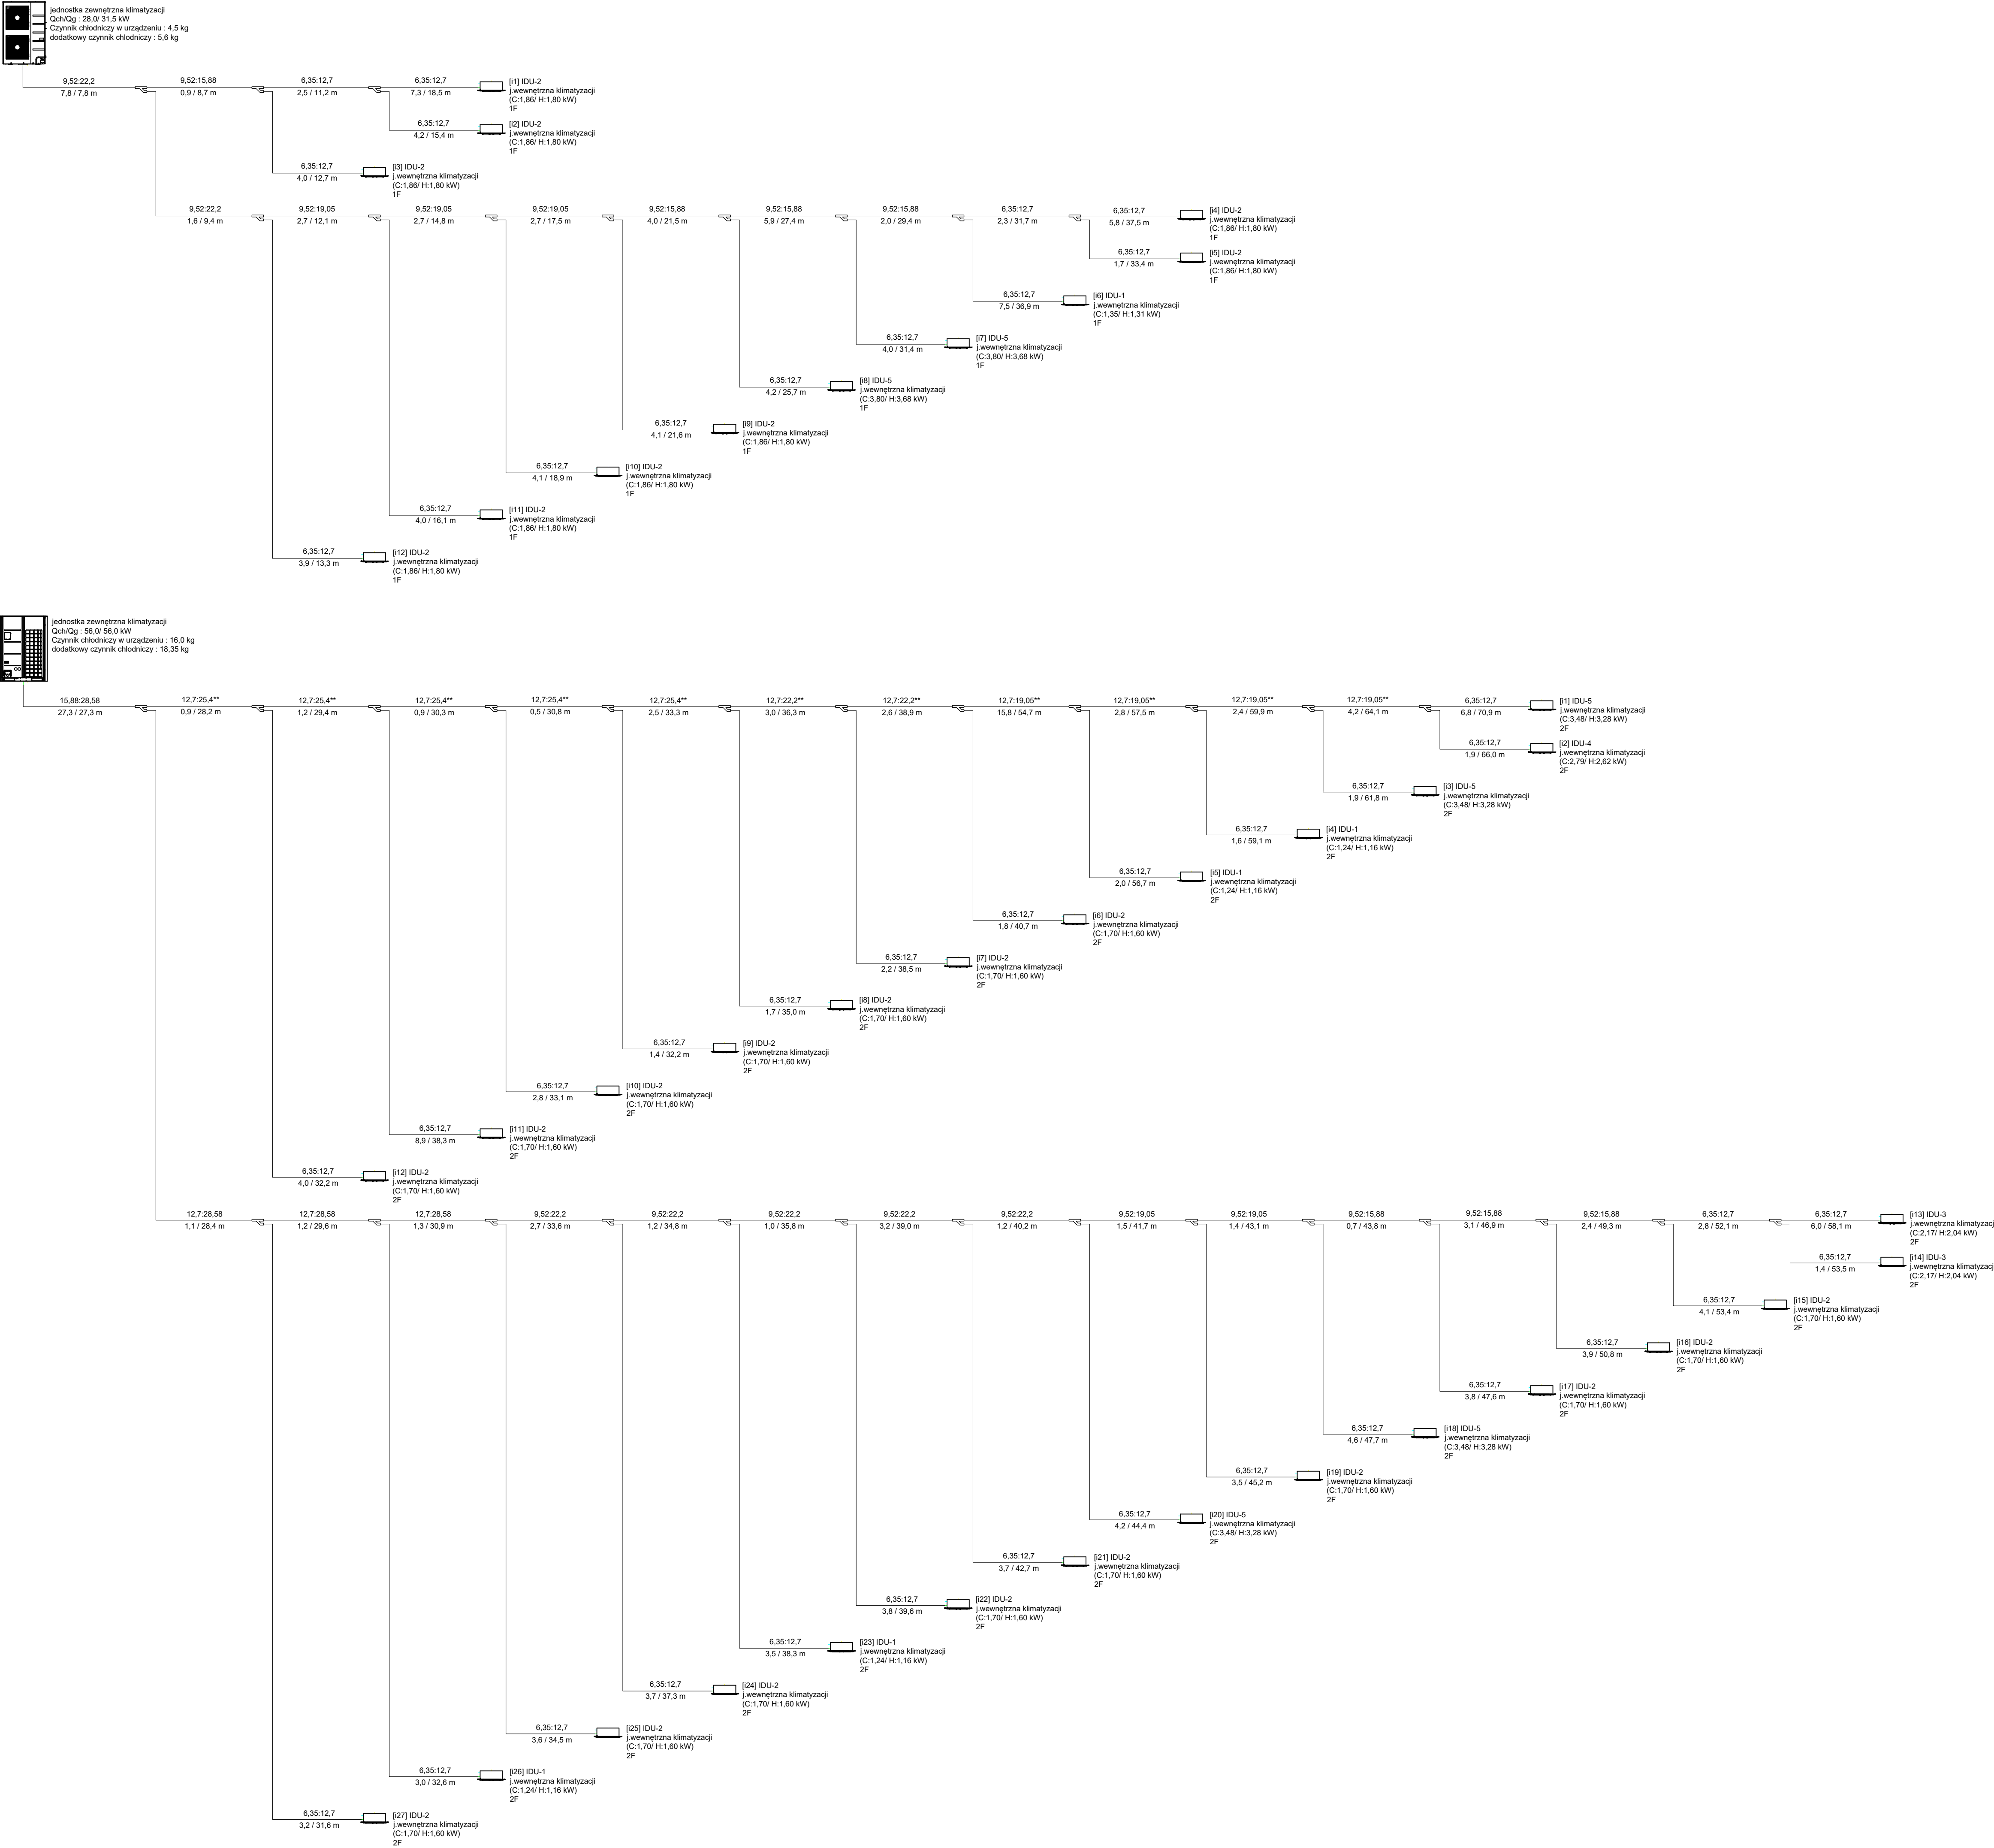

Jednostka projektanta: Pracownia Projektów Wieloobrazowych sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Młocza Ardenioja 10					
Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW BUDYNKU N I S GOS. WRAZ Z INSTALACJAMI, WYDZIELENIEM PRZECIWPÓDZIARNOYM OD BUDYNKU S I PAU 10					
Adres inwestycji: AL. KURANTEGO 76-40-180 KATOWICE BUDYNEK N CZĘŚĆ AL. NR 231/1, 16-221, OBRĘB 0002 (BOSKOŃCE ZAWODZIE) 24580/1_0002					Kat. obiektu: XXII IX
Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Plac Górnika 1, 40-168 Katowice					
Tytuł rysunku: Instalacja klimatyzacji - schemat					
Strona: INSTALACJE SANITARNE					
Stan: PROJEKT TECHNICZNY					
Funkcja:	Nazwisko	Specjalność	Nr. upr.	Podpis	
Projektant	mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych	Sanarna	33479/PW0001		
Opisujący	-				
Stronujący	mgr inż. Mariusz Bugajski	Sanarna	11510		
Data:	Numer rysunku:	Format:	Skala:	Ark.	Str.
07.02.2022	IS-AC-04	A1	1:100	46.	00