

U W A G A :

Dla pozostałych kaset sterowania
załączaniem wentylacji z poszczególnych stanowisk
wprowadza się analogiczny sposób montażu i podłączania
instalacji elektrycznej z odpowiednim uwzględnieniem łączenia
listwy zaciskowej X2. Dokładny schemat podłączenia listwy X2
przedstawiono na rysunku 614.500-006 arkusz 01, 02, 03, 04.

Kasety sterowania miejscowych aparatów oznaczonych jako A1, A2 i A3
oprócz łącznika do załączenia lub wyłączenia napędu wentylatora posiadać
muszą płynną regulację w postaci potencjometru nastawnego.

Potencjometrem regulowany zostanie regulator nawiewu Sa1, Sa2 lub Sa3.



Sterowanie regulatorem odbywać się będzie
poprzez grupy sterowników odciaгу ST2.

obwody sterowania

Szafa RW pole 2

24V DC

Kaseta sterownicza K1

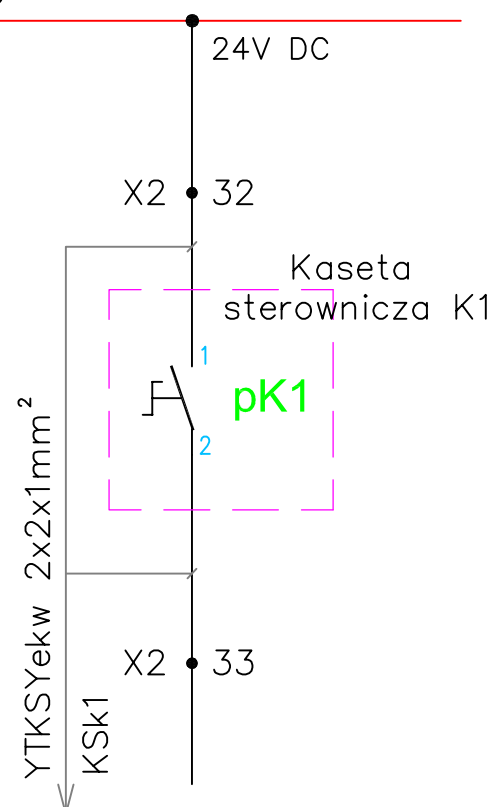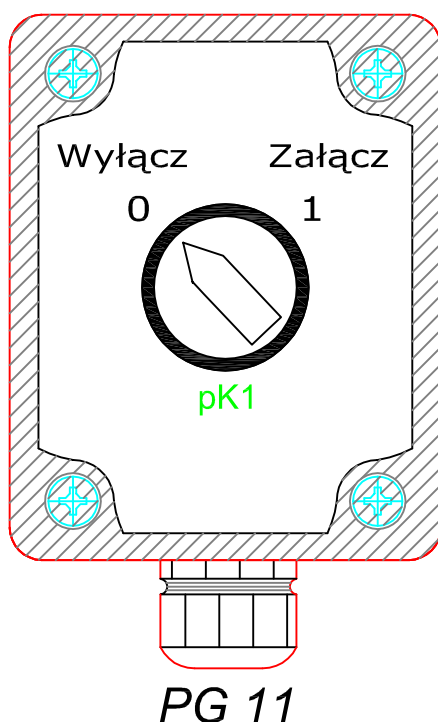

Ilość szt.	Nazwa części lub rysunku			Poz.	Nr normy lub rysunku	Materiał	jednej szt.	całkowita
							Masa w kg	
Zmiany	Nr rew.							
	Data							
	Podpis							

Tytuł: DW: Przystosowanie pomieszczeń nr 016–019 w Hali nr 8 GIG w Katowicach dla potrzeb laboratorium badawczego.

Widok kaset sterowniczych sterowania wentylacją z poszczególnych stanowisk

BIURO INŻYNIERYJNO–PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis		Zastępuje rysunek: _____	
Wykonał	Jakub Kowalik				Przynależy do: _____	
Projektował					Nr rysunku: 614.500–011	
Sprawdził	inż. Jan Pietrowski	1129/94			Rewizja: 00	
Kier. biura	inż. Stanisław Kowalski	764/94				
Skala: —		Format: A4	Data: 09.2015			